




Typ A:
1x Rohr KSR DN50
(FOL)
62x

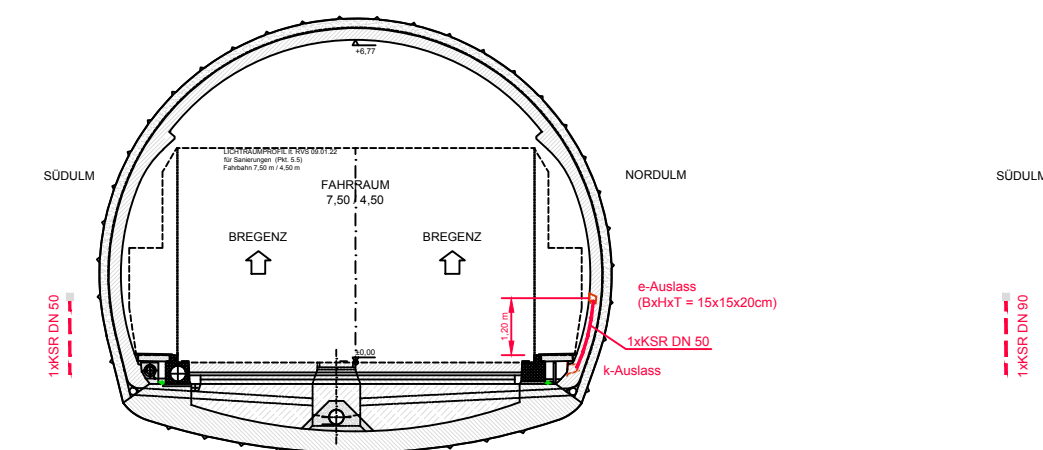


Typ B:
1x Rohr KSR DN90
(CO-TR)
4x

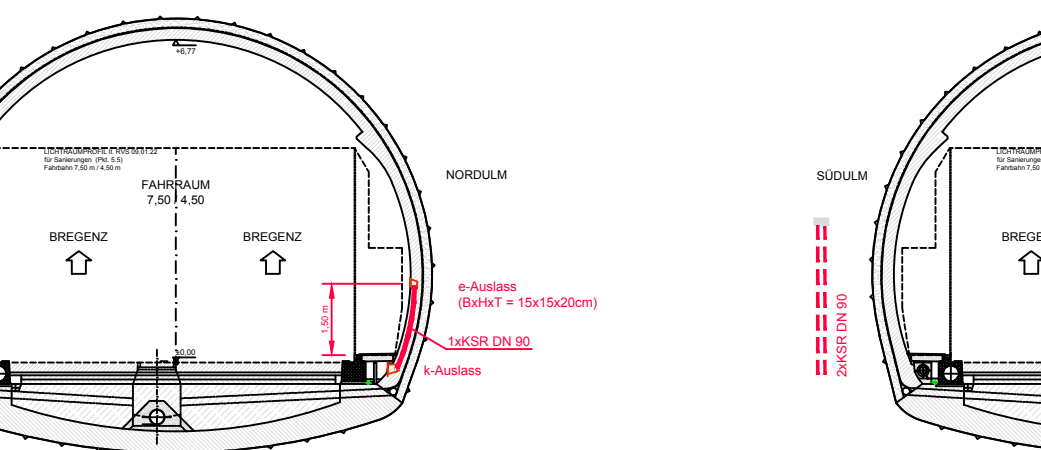


Typ C:
2x Rohr KSR DN90
(HWZ PB)
2x

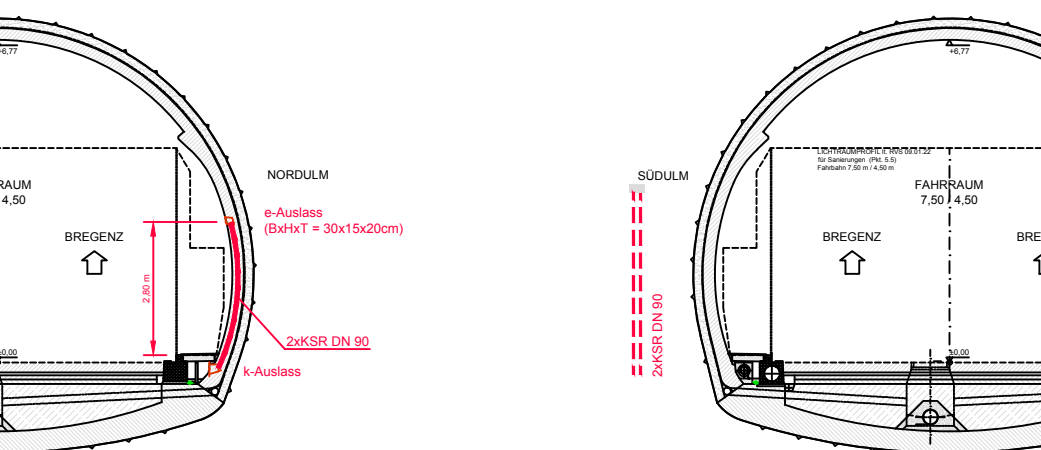


Typ D:
2x Rohr KSR DN90
(LD-Kamera)
3x

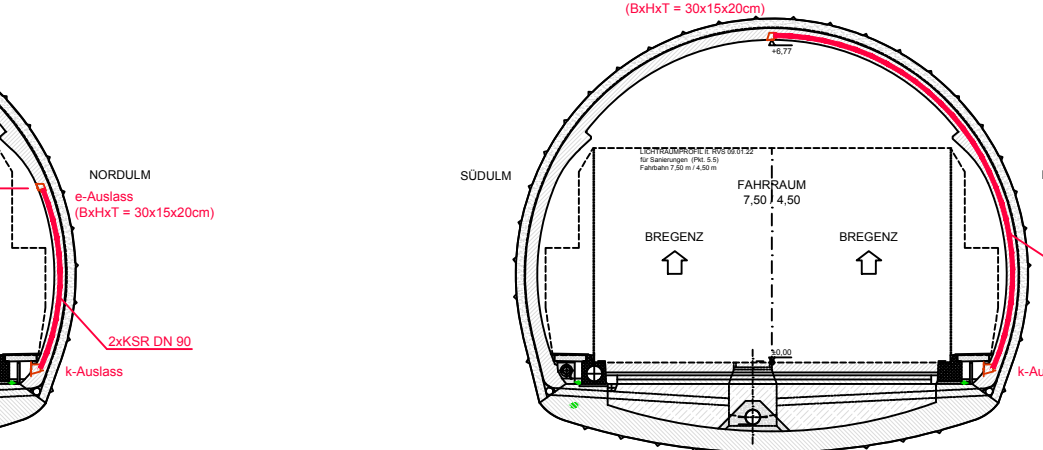


Typ E:
2x Rohr KSR DN90
(ISB, Linienmeldesystem)
10x

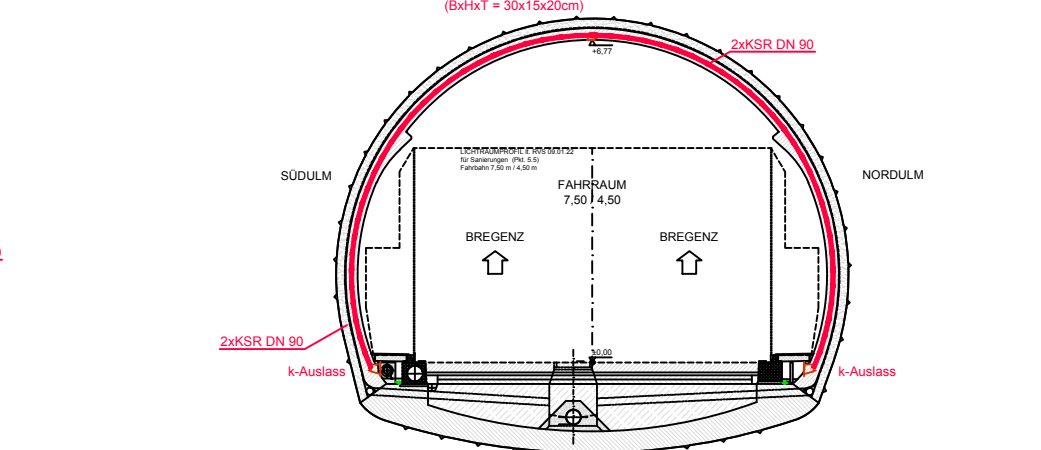


Typ G:
2x Rohr KSR DN90
(Querung, Zählstreifen)
4x

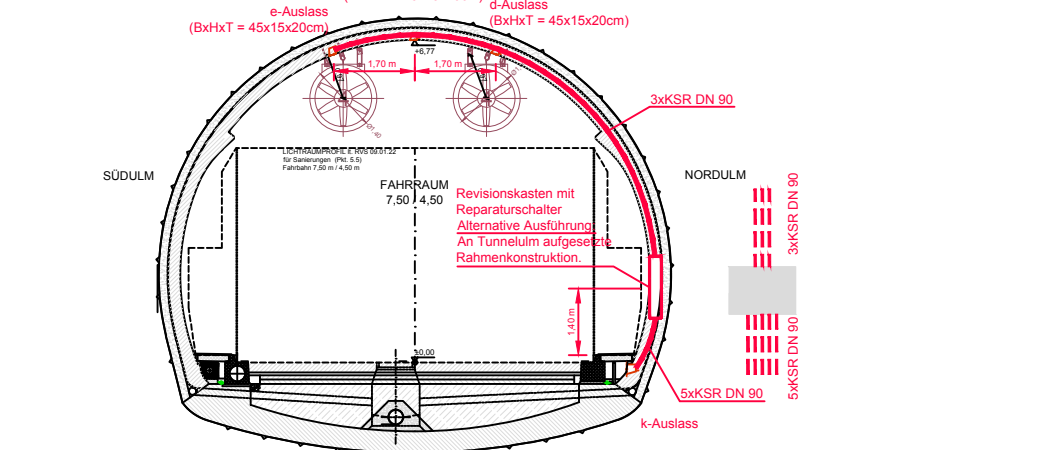

Typ H:
5x/3x Rohr KSR DN90
(Strahlventilator)
8x

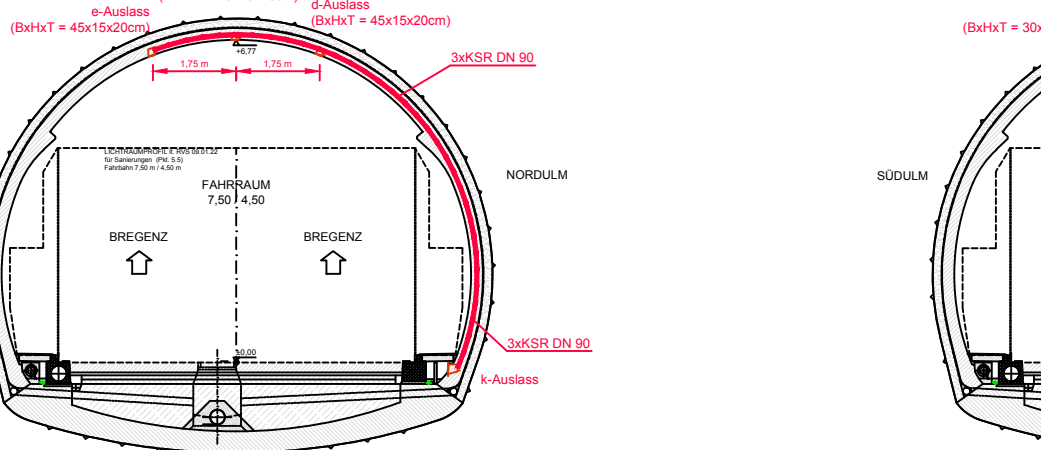


Typ H1:
3x Rohr KSR DN90
(EFB)
3x

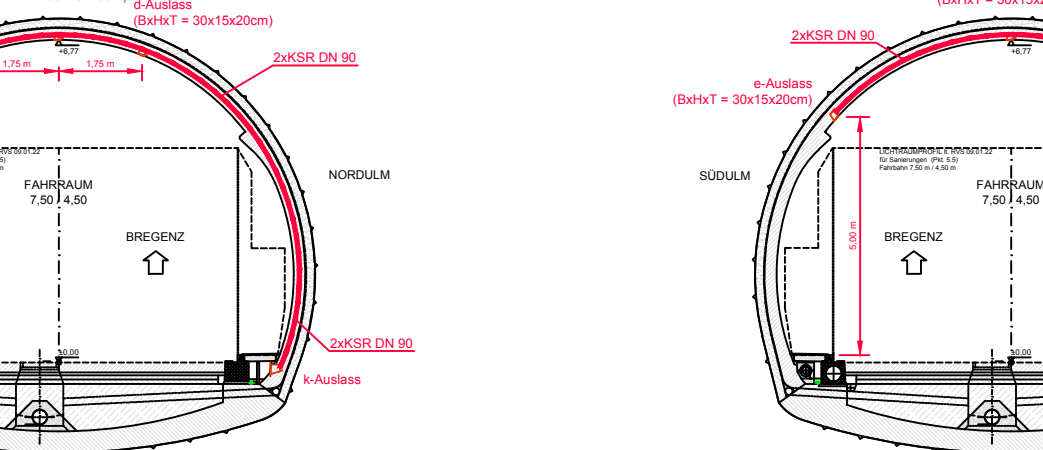


Typ I:
2x Rohr KSR DN90
(Fasi, Kamera)
50x




Typ J:
2x Rohr KSR DN90
(Tunnelfunk, Mobilfunk, LG-Messung)
11x

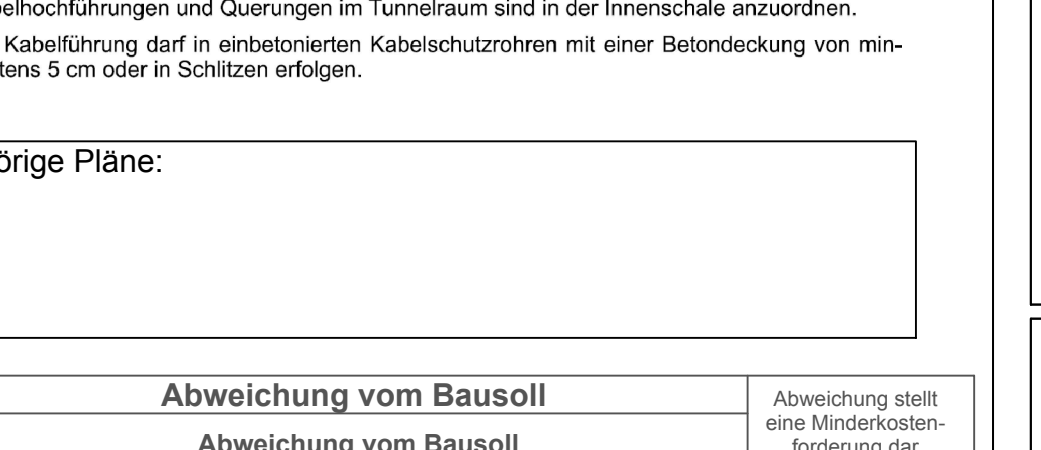


Typ K:
2x Rohr KSR DN90
(VLSA, WVZ)
4x

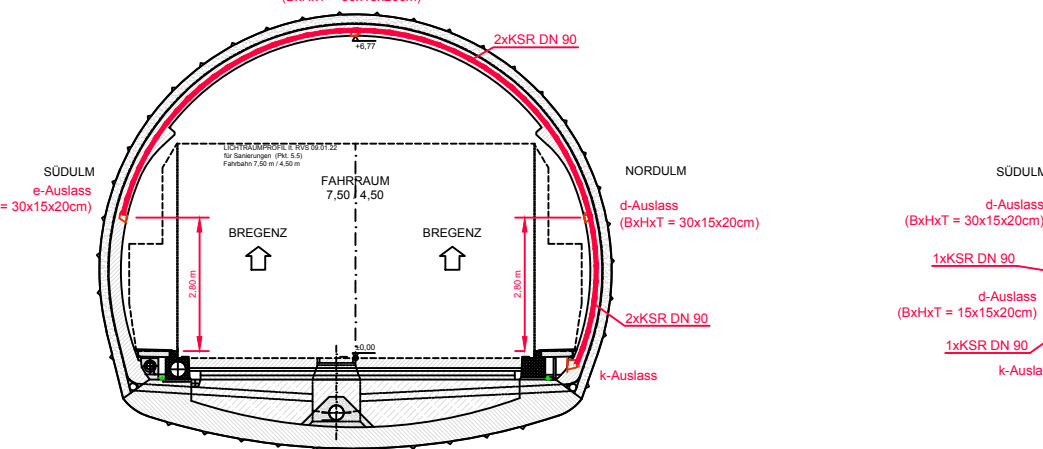


Typ L:
2x/1x Rohr KSR DN90
(HWZ QS+FW Markierung)
8x

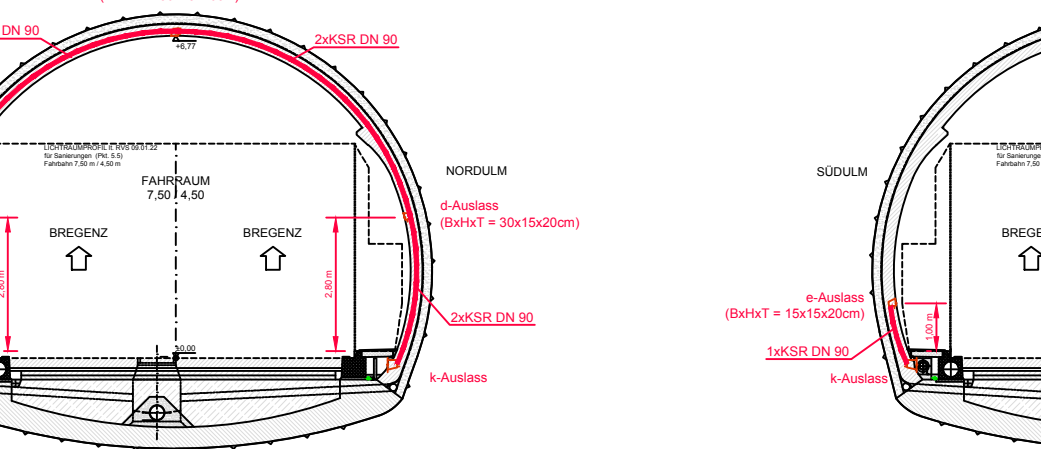


Typ M:
1x Rohr KSR DN90
(FW Markierung)
8x

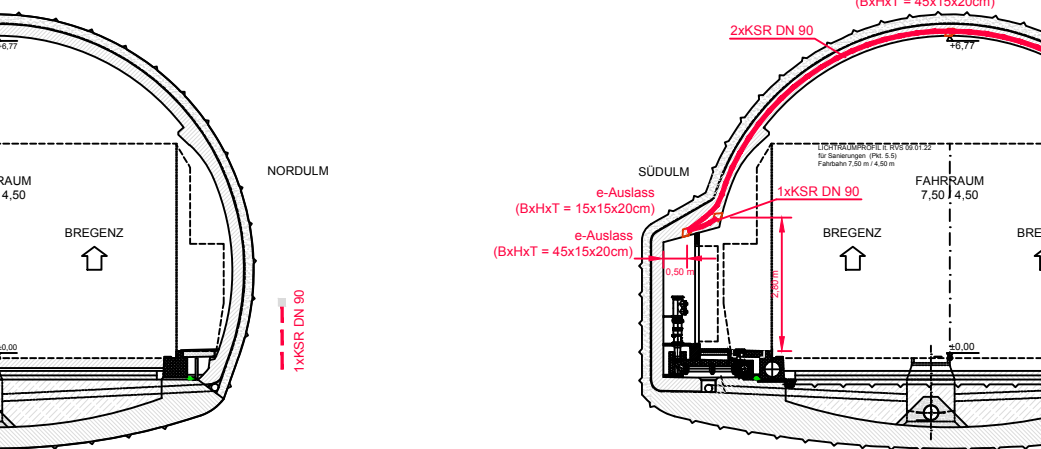


Typ N:
3x/2x Rohr KSR DN90
(Anbindung NRN und FLN)
8x

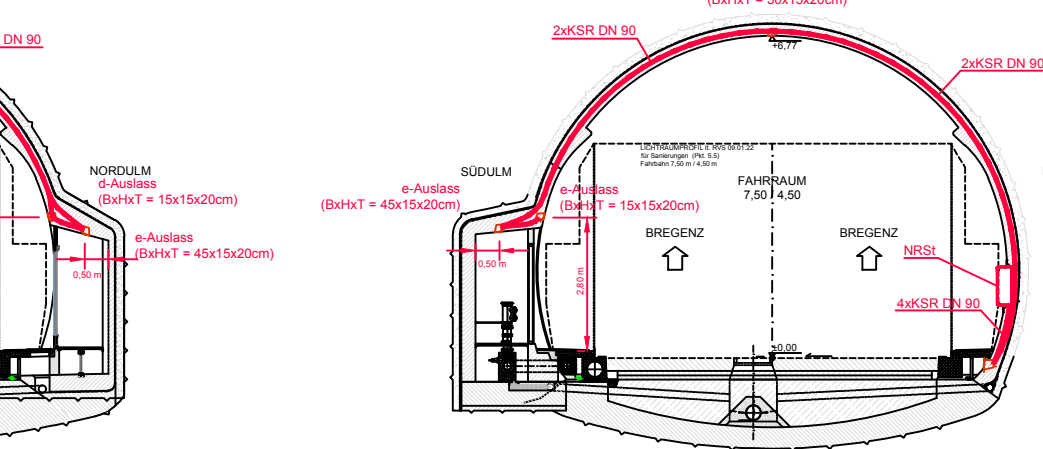


Typ O:
3x/2x Rohr KSR DN90
(Anbindung NRSt und FLN)
4x

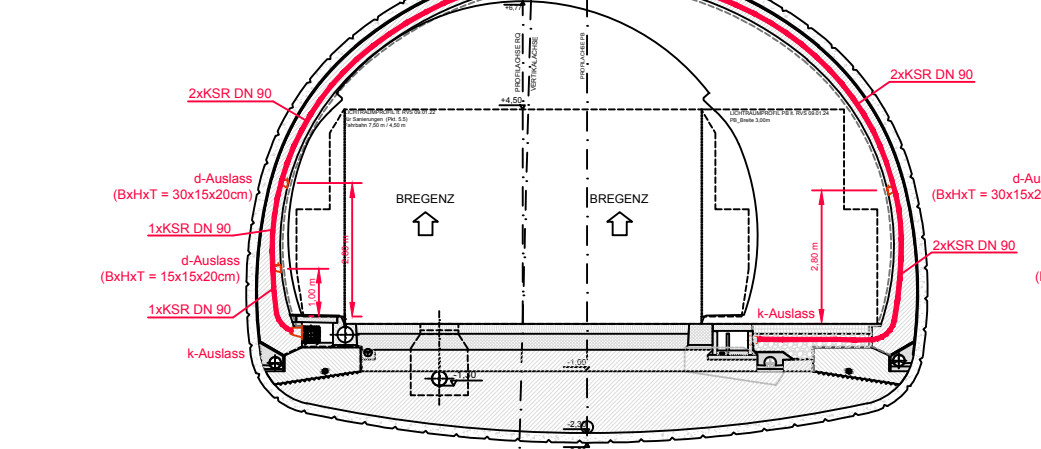


Typ P:
2x Rohr KSR DN90
(HWZ QS+FW Markierung)
2x

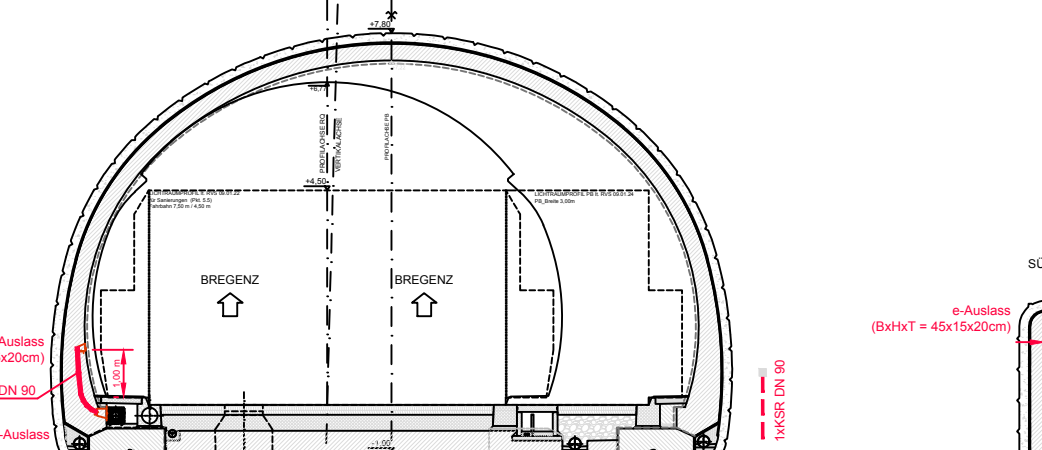


Typ Q:
1x Rohr KSR DN90
(FW Markierung)
2x

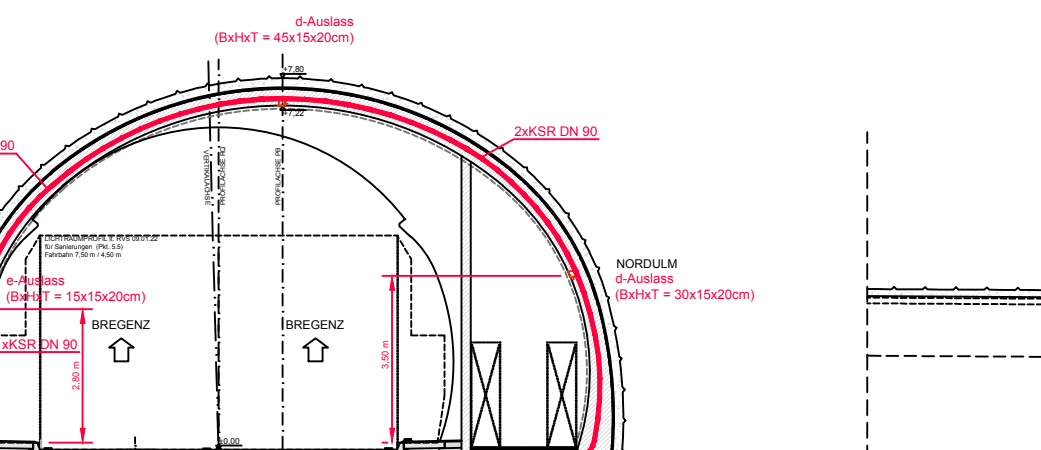

Typ R:
2x Rohr KSR DN90
(Anbindung FLN geg. EN)
2x

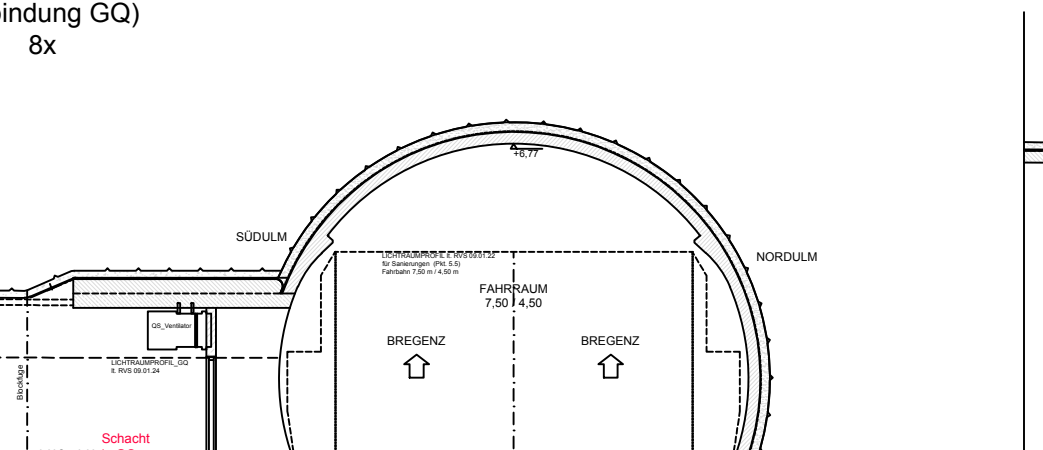

Typ S:
2 x 3 x Rohr KSR DN110
(Anbindung GQ)
8x

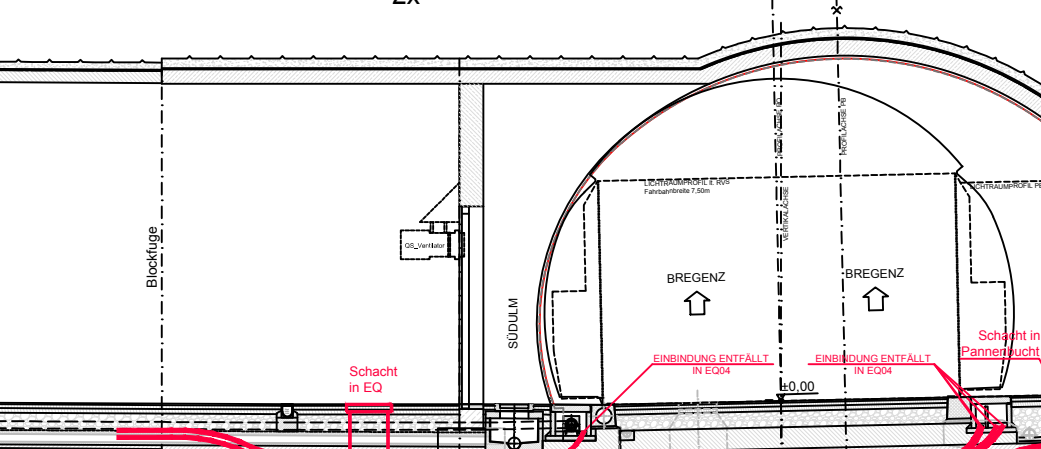

Typ T:
2 x 4 x Rohr KSR DN110 Querung (EQ04)
2 x 8 x Rohr KSR DN110 Querung (EQ07)
(Anbindung EQ, FOL und Grenzflächenhorn in PB)
2x



ANMERKUNGEN:

Die Aussparungen im Kabeltrug und in der Ulme sind entsprechend den Angaben im PLaPB Tunnel 800.500.1516 bzw. 800.500.1517 herzustellen.

Keine Werkzeichnung

VORGABEN FÜR SCHLITZTIEFE:

8.3 Kabelführung in der Innenschale

Kabelhochführungen und Querungen im Tunnelraum sind in der Innenschale anzuordnen. Die Kabelführung darf in einbetonierten Kabelschutzrohren mit einer Betondeckung von mindestens 5 cm oder in Schlitzten erfolgen.

Zugehörige Pläne:

6005
6006
6007
6009

Abweichung vom Bausoll			Abweichung einer Minderforderung (ist auszuführen)		
Mit der gegenständlichen Anordnung gem. Plannummer 3010037/1/6008-01-00 /0-416/PJTR/BI wird vom Bausoll ☒ NICHT abgewichen ☐ abgewichen Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.	Abweichung vom Bausoll (Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)				
	1.	Rev. xx	Beschreibung	☐ JA	☐ NEIN
	2.			☐ JA	☐ NEIN
	3.			☐ JA	☐ NEIN
	4.			☐ JA	☐ NEIN
	5.			☐ JA	☐ NEIN
Unterschrift Planer:			Unterschrift OBA:		

Unterschrift Planer: _____

Unterschrift OBA: _____

ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
im Namen der

ASFINAG

S 16 Arlberg Schnellstraße
AST Zams - AST Landeck West
km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL AUSFÜHRUNG PERJENTUNNEL 1.ROHRE JTR

INHALT / PLANLISTE

ROHRTYP TUNNEL

05.04.2019	01	Typ P adaptiert
TECHNISCHE PLANUNG		PROJEKTLEITUNG
OBA		ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH A-3000 WIEN, MOEDLSTRASSE 16
STATIKER		AUSFÜHRENDE FIRMA
GEZEICHNET:		Plannummer ASFINAG: 3010037/1/6008-01-00/0-416/PJTR/BI
GEPRÜFT:		MASSTAB
FLÄCHE:		PLANNUMMER / REVISION / VERSION: 6008-01-00



DATUM: 28.02.2019

DATUM: 25.02.2019

DATUM: 20.02.2019

GEZEICHNET:

GEZEICHNET:

GEZEICHNET:

GEPRÜFT:

GEPRÜFT:

GEPRÜFT:

FLÄCHE:

FLÄCHE:

FLÄCHE:

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²

0,297m x 1,700m = 0,50m²